2023年2月度
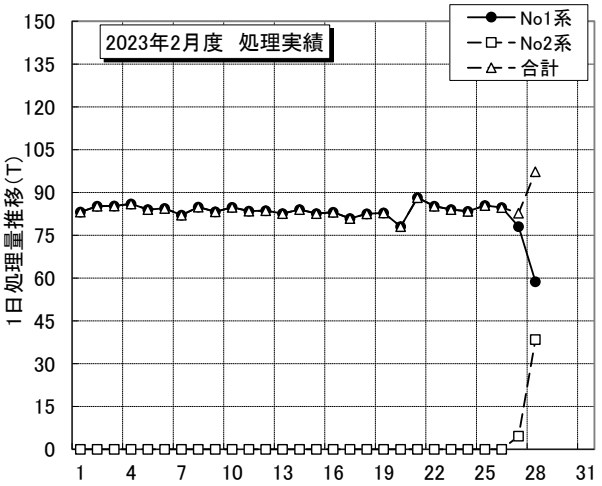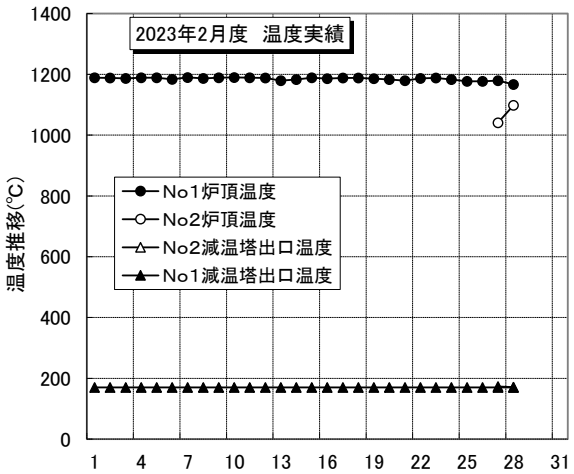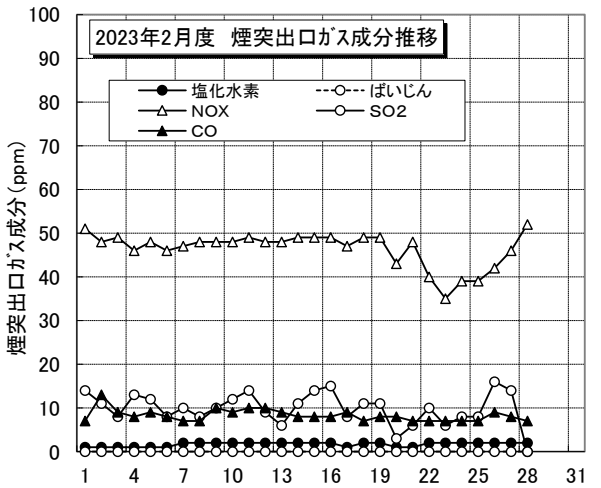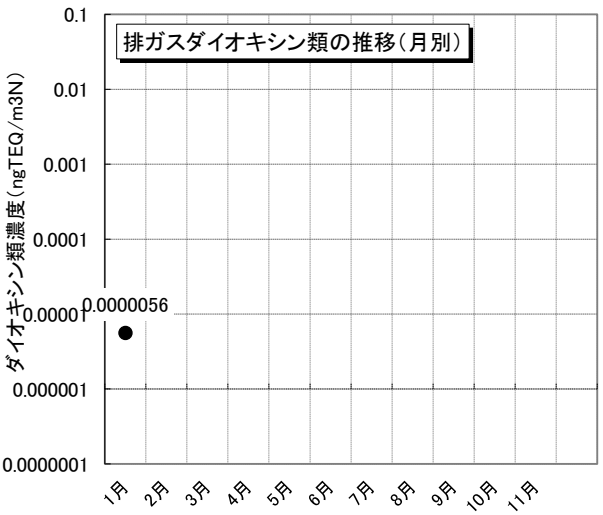
項目名称	No.1溶融量	No.2溶融量	ごみ合計	No.1炉頂温度	No.2炉頂温度	No.1減温塔出口温度	No.2減温塔出口温度	煙突排ガス塩化水素成分濃度	煙突排ガスばいじん成分濃度	煙突排ガスNOx成分（12%O2換算）	煙突排ガスSO2成分（12%O2換算）	煙突排ガスCO成分（12%O2換算）	煙突排ガスダイオキシン類成分（12%O2換算）
（基準値）								50	10	100	50	30	0.1
（単位）	t	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	mg/m3N	ppm	ppm	ppm	ngTEQ/m3N
1（水）	83.17	0.00	83.17	1189	定期炉修工事	170	定期炉修工事	1	0	51	14	7	
2（木）	85.18	0.00	85.18	1188		170		1	0	48	11	13	
3（金）	85.30	0.00	85.30	1187		170		1	0	49	8	9	
4（土）	86.00	0.00	86.00	1189		170		1	0	46	13	8	
5（日）	84.05	0.00	84.05	1189		170		1	0	48	12	9	
6（月）	84.38	0.00	84.38	1184		170		1	0	46	8	8	
7（火）	82.02	0.00	82.02	1190		170		2	0	47	10	7	
8（水）	84.89	0.00	84.89	1187		170		2	0	48	8	7	
9（木）	83.23	0.00	83.23	1189		170		2	0	48	10	10	
10（金）	84.77	0.00	84.77	1190		170		2	0	48	12	9	
11（土）	83.44	0.00	83.44	1189		170		2	0	49	14	10	
12（日）	83.60	0.00	83.60	1188		170		2	0	48	9	10	
13（月）	82.62	0.00	82.62	1179		170		2	0	48	6	9	
14（火）	84.01	0.00	84.01	1183		170		2	0	49	11	8	
15（水）	82.63	0.00	82.63	1189		170		2	0	49	14	8	0.0000056
16（木）	83.11	0.00	83.11	1186		170		2	0	49	15	8	
17（金）	80.84	0.00	80.84	1188		170		1	0	47	8	9	1/31測定
18（土）	82.51	0.00	82.51	1188		170		2	0	49	11	7	
19（日）	82.81	0.00	82.81	1186		170		2	0	49	11	8	
20（月）	78.05	0.00	78.05	1183		170		1	0	43	3	8	
21（火）	88.17	0.00	88.17	1179		170		1	0	48	6	7	
22（水）	85.22	0.00	85.22	1187		170		2	0	40	10	7	
23（木）	84.03	0.00	84.03	1188		170		2	0	35	6	7	
24（金）	83.41	0.00	83.41	1183		170		2	0	39	8	7	
25（土）	85.47	0.00	85.47	1177		170		2	0	39	8	7	
26（日）	84.72	0.00	84.72	1177		170		2	0	42	16	9	
27（月）	78.07	4.67	82.74	1179	1041	170	173	2	0	46	14	8	
28（火）	58.76	38.50	97.26	1167	1098	170	171	2	0	52	0	7