2022年11月度
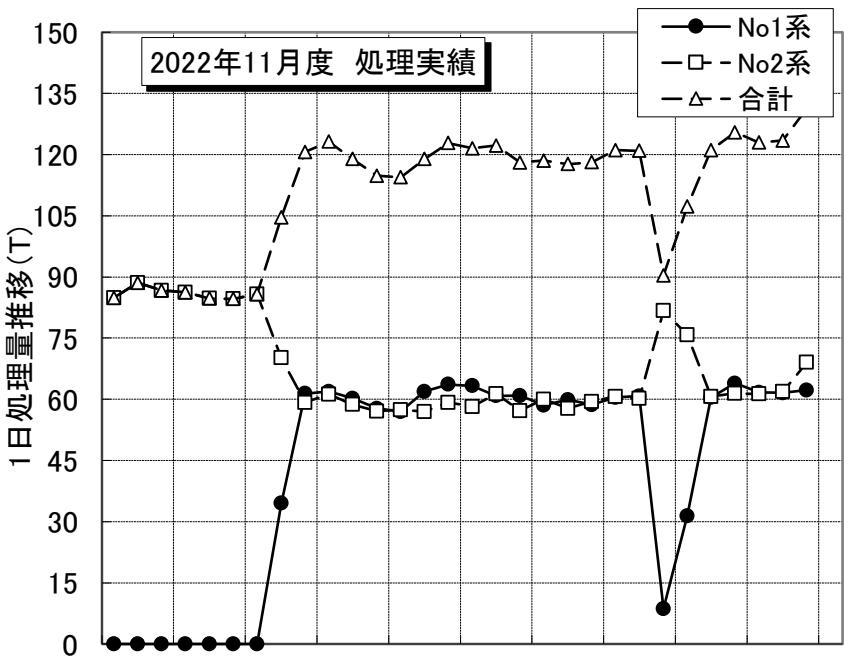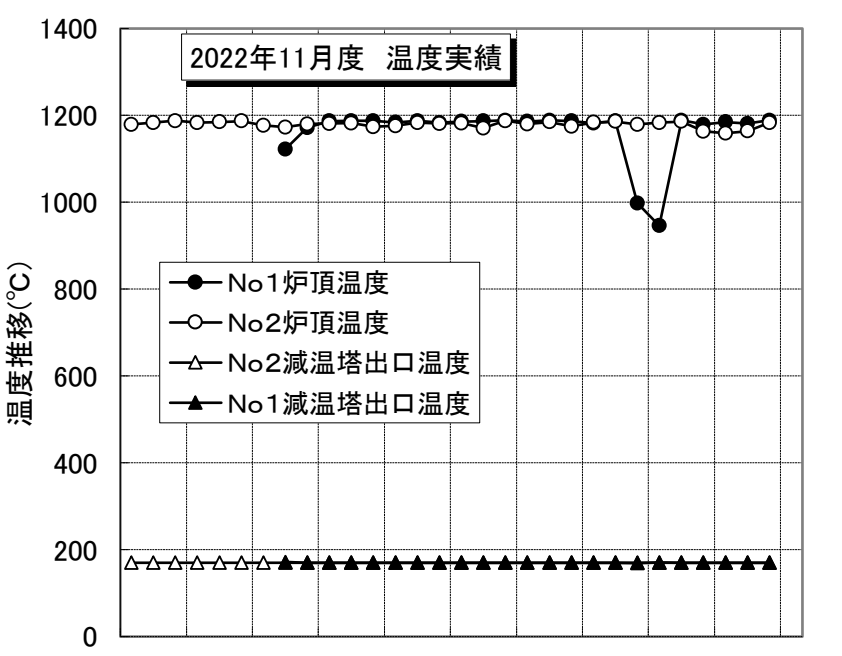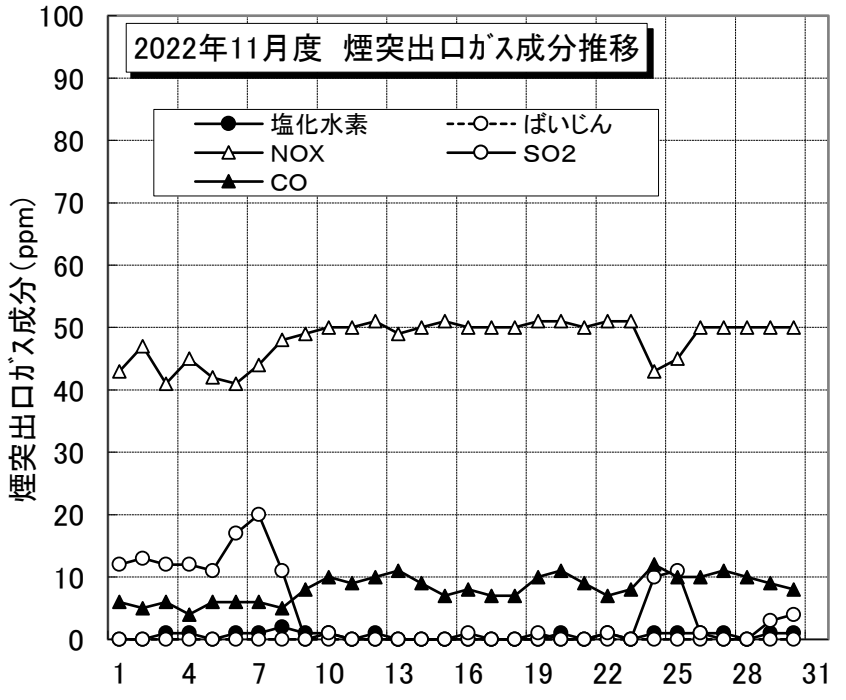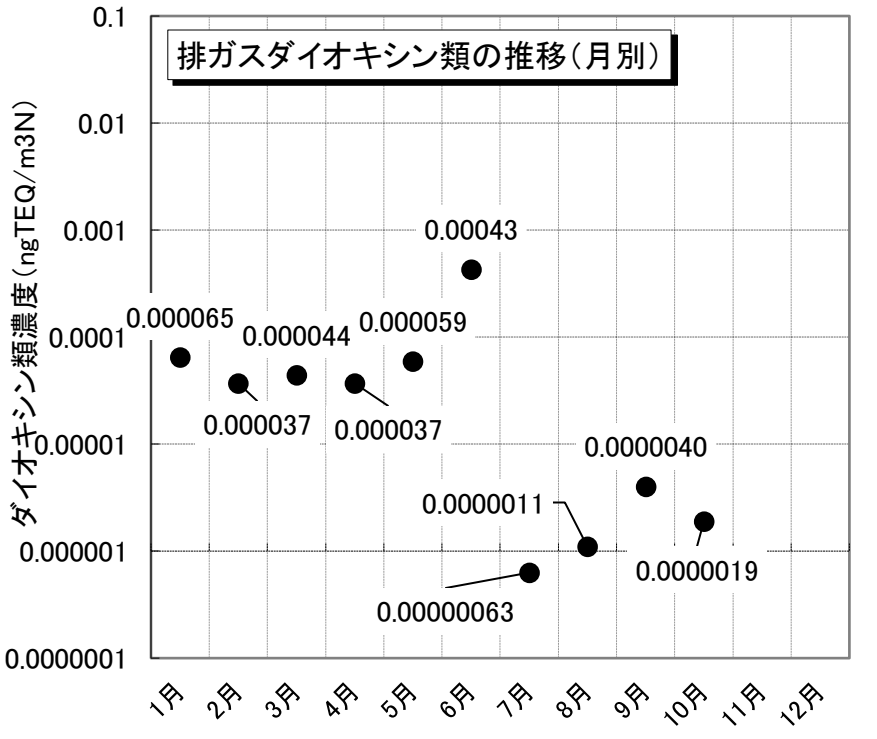
項目名称	NO.1溶融量	NO.2溶融量	ごみ合計	NO.1炉頂温度	NO.2炉頂温度	NO.1減温塔出口温度	NO.2減温塔出口温度	煙突排ガス成分塩化水素濃度	煙突排ガス成分ばいじん濃度	煙突排ガス成分NOX（12%O2換算）	煙突排ガス成分SO2（12%O2換算）	煙突排ガス成分CO（12%O2換算）	煙突排ガス成分ダイオキシン類（12%O2換算）
（基準値）								50	10	100	50	30	0.1
（単位）	t	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	mg/m3N	ppm	ppm	ppm	ngTEQ/m3N
1（火）	0.00	84.93	84.93	定期炉修工事	1179	定期炉修工事	170	0	0	43	12	6	
2（水）	0.00	88.56	88.56		1183		170	0	0	47	13	5	
3（木）	0.00	86.66	86.66		1188		170	1	0	41	12	6	
4（金）	0.00	86.22	86.22		1183		170	1	0	45	12	4	
5（土）	0.00	84.74	84.74		1185		170	0	0	42	11	6	
6（日）	0.00	84.63	84.63		1187		170	1	0	41	17	6	
7（月）	0.00	85.81	85.81		1177		170	1	0	44	20	6	
8（火）	34.51	70.15	104.66	1122	1173	172	170	2	0	48	11	5	
9（水）	61.42	59.24	120.66	1172	1180	170	170	1	0	49	0	8	
10（木）	61.93	61.25	123.18	1187	1181	170	170	1	0	50	1	10	
11（金）	60.21	58.71	118.92	1188	1182	170	170	0	0	50	0	9	
12（土）	57.79	57.08	114.87	1188	1174	170	170	1	0	51	0	10	
13（日）	57.02	57.42	114.44	1184	1176	170	170	0	0	49	0	11	
14（月）	61.93	56.99	118.92	1188	1183	170	170	0	0	50	0	9	
15（火）	63.66	59.19	122.85	1183	1181	170	170	0	0	51	0	7	0.0000019
16（水）	63.33	58.23	121.56	1186	1182	170	170	0	0	50	1	8	
17（木）	60.84	61.39	122.23	1187	1171	170	170	0	0	50	0	7	10/12測定
18（金）	60.88	57.22	118.10	1189	1188	170	170	0	0	50	0	7	
19（土）	58.54	59.97	118.51	1186	1180	170	170	0	0	51	1	10	
20（日）	59.92	57.78	117.70	1189	1185	170	170	1	0	51	0	11	
21（月）	58.69	59.46	118.15	1187	1175	170	170	0	0	50	0	9	
22（火）	60.44	60.67	121.11	1182	1184	170	170	1	0	51	1	7	
23（水）	60.76	60.18	120.94	1187	1186	170	170	0	0	51	0	8	
24（木）	8.69	81.71	90.40	998	1179	169	170	1	0	43	10	12	
25（金）	31.44	75.82	107.26	946	1183	171	170	1	0	45	11	10	
26（土）	60.47	60.68	121.15	1189	1186	170	170	1	0	50	1	10	
27（日）	63.96	61.49	125.45	1179	1163	170	170	1	0	50	0	11	
28（月）	61.66	61.30	122.96	1185	1159	170	170	0	0	50	0	10	
29（火）	61.60	61.87	123.47	1181	1164	170	170	1	0	50	3	9	
30（水）	62.25	69.04	131.29	1189	1183	170	170	1	0	50	4	8