




環境モニター表示について

項 目		規制値	更新時間
排ガス成分	塩化水素	50ppm 以下	10分毎
	ばいじん	10mg 以下	10分毎
	窒素酸化物	100ppm 以下	10分毎
	硫黄酸化物	50ppm 以下	10分毎
	一酸化炭素	30ppm 以下	1分毎
	前駆体からのダイオキシン類推定値	0.1ng 以下	1分毎

- 24時間平均値を表示しています
- 一酸化炭素、ダイオキシン類推定値は4時間平均値
- ダイオキシン類の推定は、ダイオキシン類が合成される前の物質(トリクロロフェノール)を測定し、その相関関係により推定値を表示しています

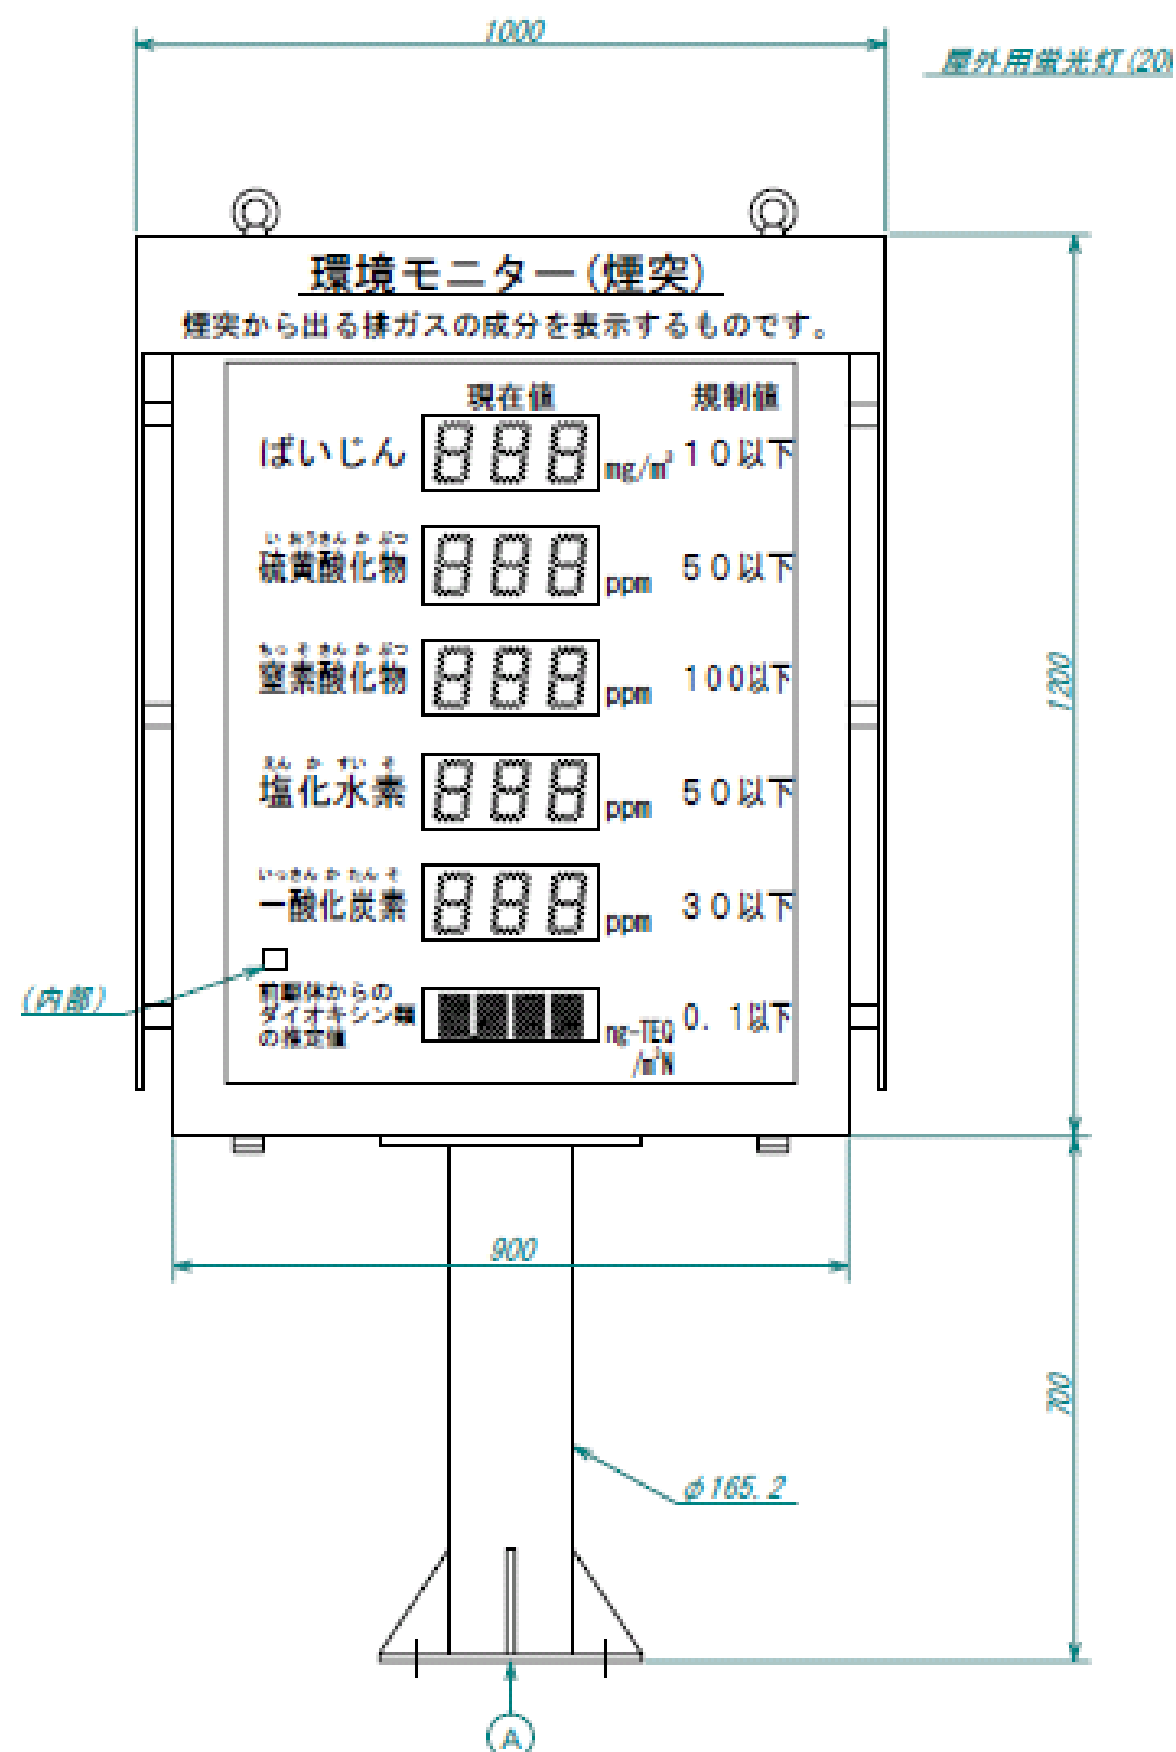